

NEIC[®]



2013003110Z



检测
CNAS L0107



No XG1410041

(2013)国认监认字(418)号

检 验 报 告


TEST REPORT

样品名称: 高压/低压预装式变电站

型 号: YB□-12/0.4-1600

委托单位: 四川倍思特电力电气有限公司

试验类别: 型式试验

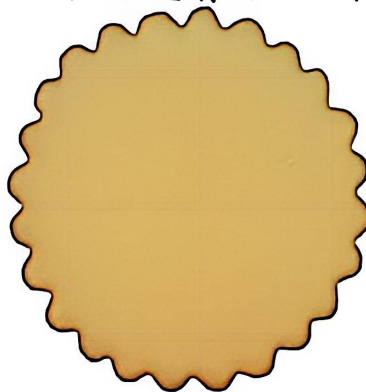

国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision And Inspection Center

国家高低压电器质量
监督检验中心

检 验 报 告

委托编号: WG141076

检 验 结 论

样品型号、名称: YB□-12/0.4-1600 高压/低压预装式变电站

委托单位: 四川倍思特电力电气有限公司

委托单位地址: 郫县成都现代工业港北片区港通北三路 589 号

制造单位: 四川倍思特电力电气有限公司

制造单位地址: 郫县成都现代工业港北片区港通北三路 589 号

样品编号: 2014090801

出厂日期: 2014 年 9 月

样品接收日期: 2014 年 10 月 9 日

检验日期: 2014.10.10 ~ 2014.10.15

检验项目:

绝缘试验 [工频电压: 高压室相间、相对地 42 kV /1min, 断口 48kV/1min; 低压主回路 2500V /1min; 高压室雷电冲击电压: 相间、相对地 75 kV, 断口 85 kV]

温升试验 [92.4A/2309.5A (高压回路/低压回路)]

主回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [30kA (有效值), 63 kA (峰值), 1s]

接地回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [20kA (有效值), 2s; 50 kA (峰值), 0.3s]

保护电路连续性试验 [$\leq 100\text{m}\Omega$]

机械功能试验

防护等级验证 [外壳: IP33D]

验证外壳耐受机械应力试验

验证声级试验 [$\leq 55\text{dB}$]

检验依据:

GB17467-2010 《高压/低压预装式变电站》

检验结论:

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定, 试品相应性能合格。

编制: 那琰 校核: 林杰 审定: 胡新明 批准: 李平

签名: 那琰 签名: 林杰 签名: 胡新明 签名: 李平

日期: 2014.10.28 日期: 2014.10.28 日期: 2014.10.28 日期: 2014.10.28

